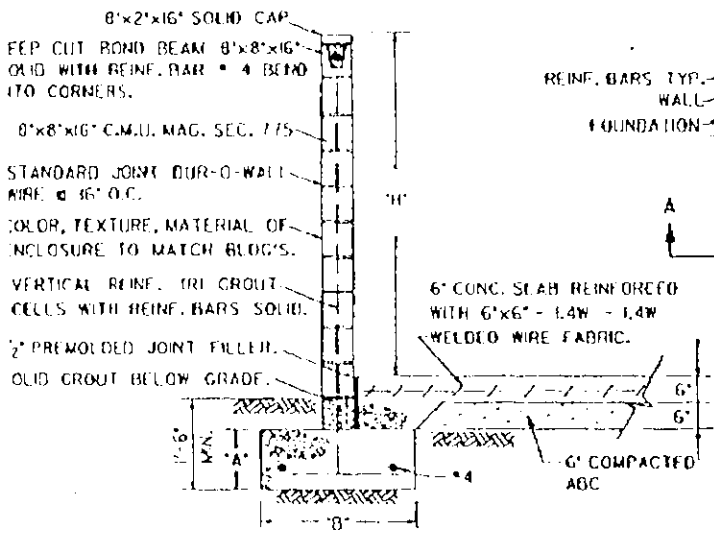

SECTION A-A

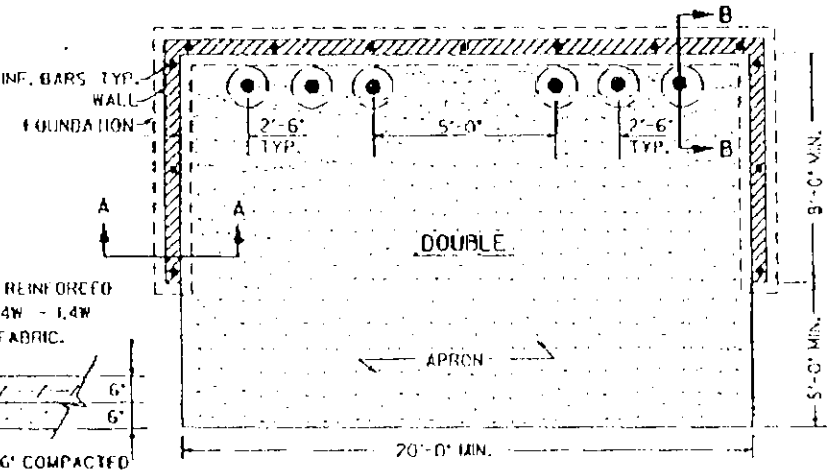

TABLE # 1

"H"	"A"	"B"	"R"	"C"
6'-0"	12"	24"	#4 @ 48"	14"
7'-0"	12"	24"	#5 @ 48"	14"
8'-0"	12"	24"	#5 @ 48"	14"
9'-0"	12"	26"	#6 @ 48"	16"
10'-0"	12"	30"	#6 @ 48	17"

NOTES:

-CONSTRUCT ENCLOSURE PER M.A.G. SECTION 510.

-4" DIA. SCH. 40 STL. PIPE GUARD POSTS SHALL RECEIVE A ZINC CHROMATE PRIME COAT AND 2 COATS FLAT MATTE PAINT TO MATCH ENCLOSURE.

-ALL INTERIOR PAD DIMENSIONS ARE MINIMUMS.

-CONCRETE	f'_c	=3,000	psi
-REINFORCING	f_y	=60,000	psi
	f_s	=24,000	psi
-MASONRY	f'_m	=1,500	psi

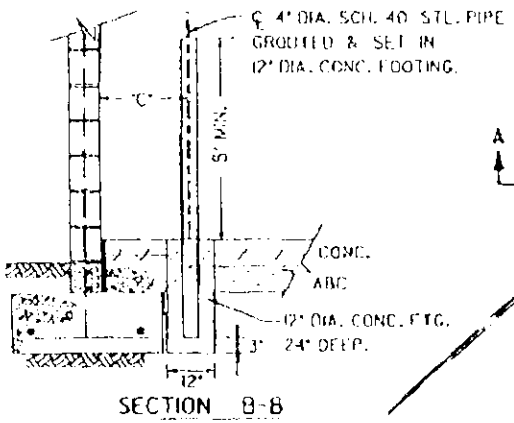

SECTION B-B

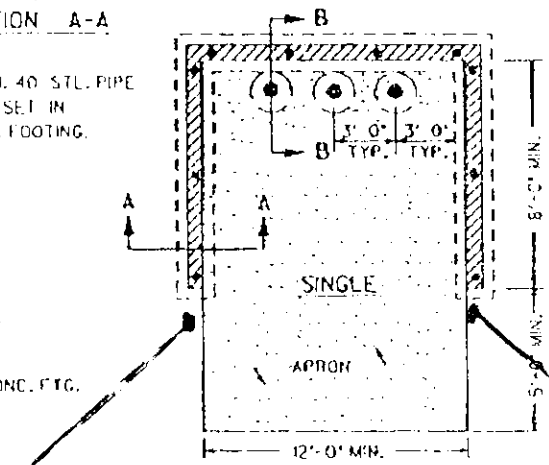

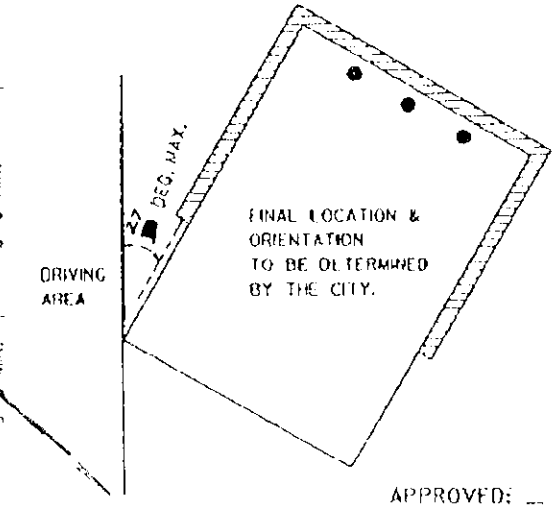

APPROVED: _____ CITY ENGINEER _____ DATE

CITY OF TEMPE PUBLIC WORKS DEPARTMENT	STANDARD REFUSE AREA	DETAIL T-116 REVISED 2000